


Pz - PUNKT ZAŁAMANIA NA PRZYŁĄCZU

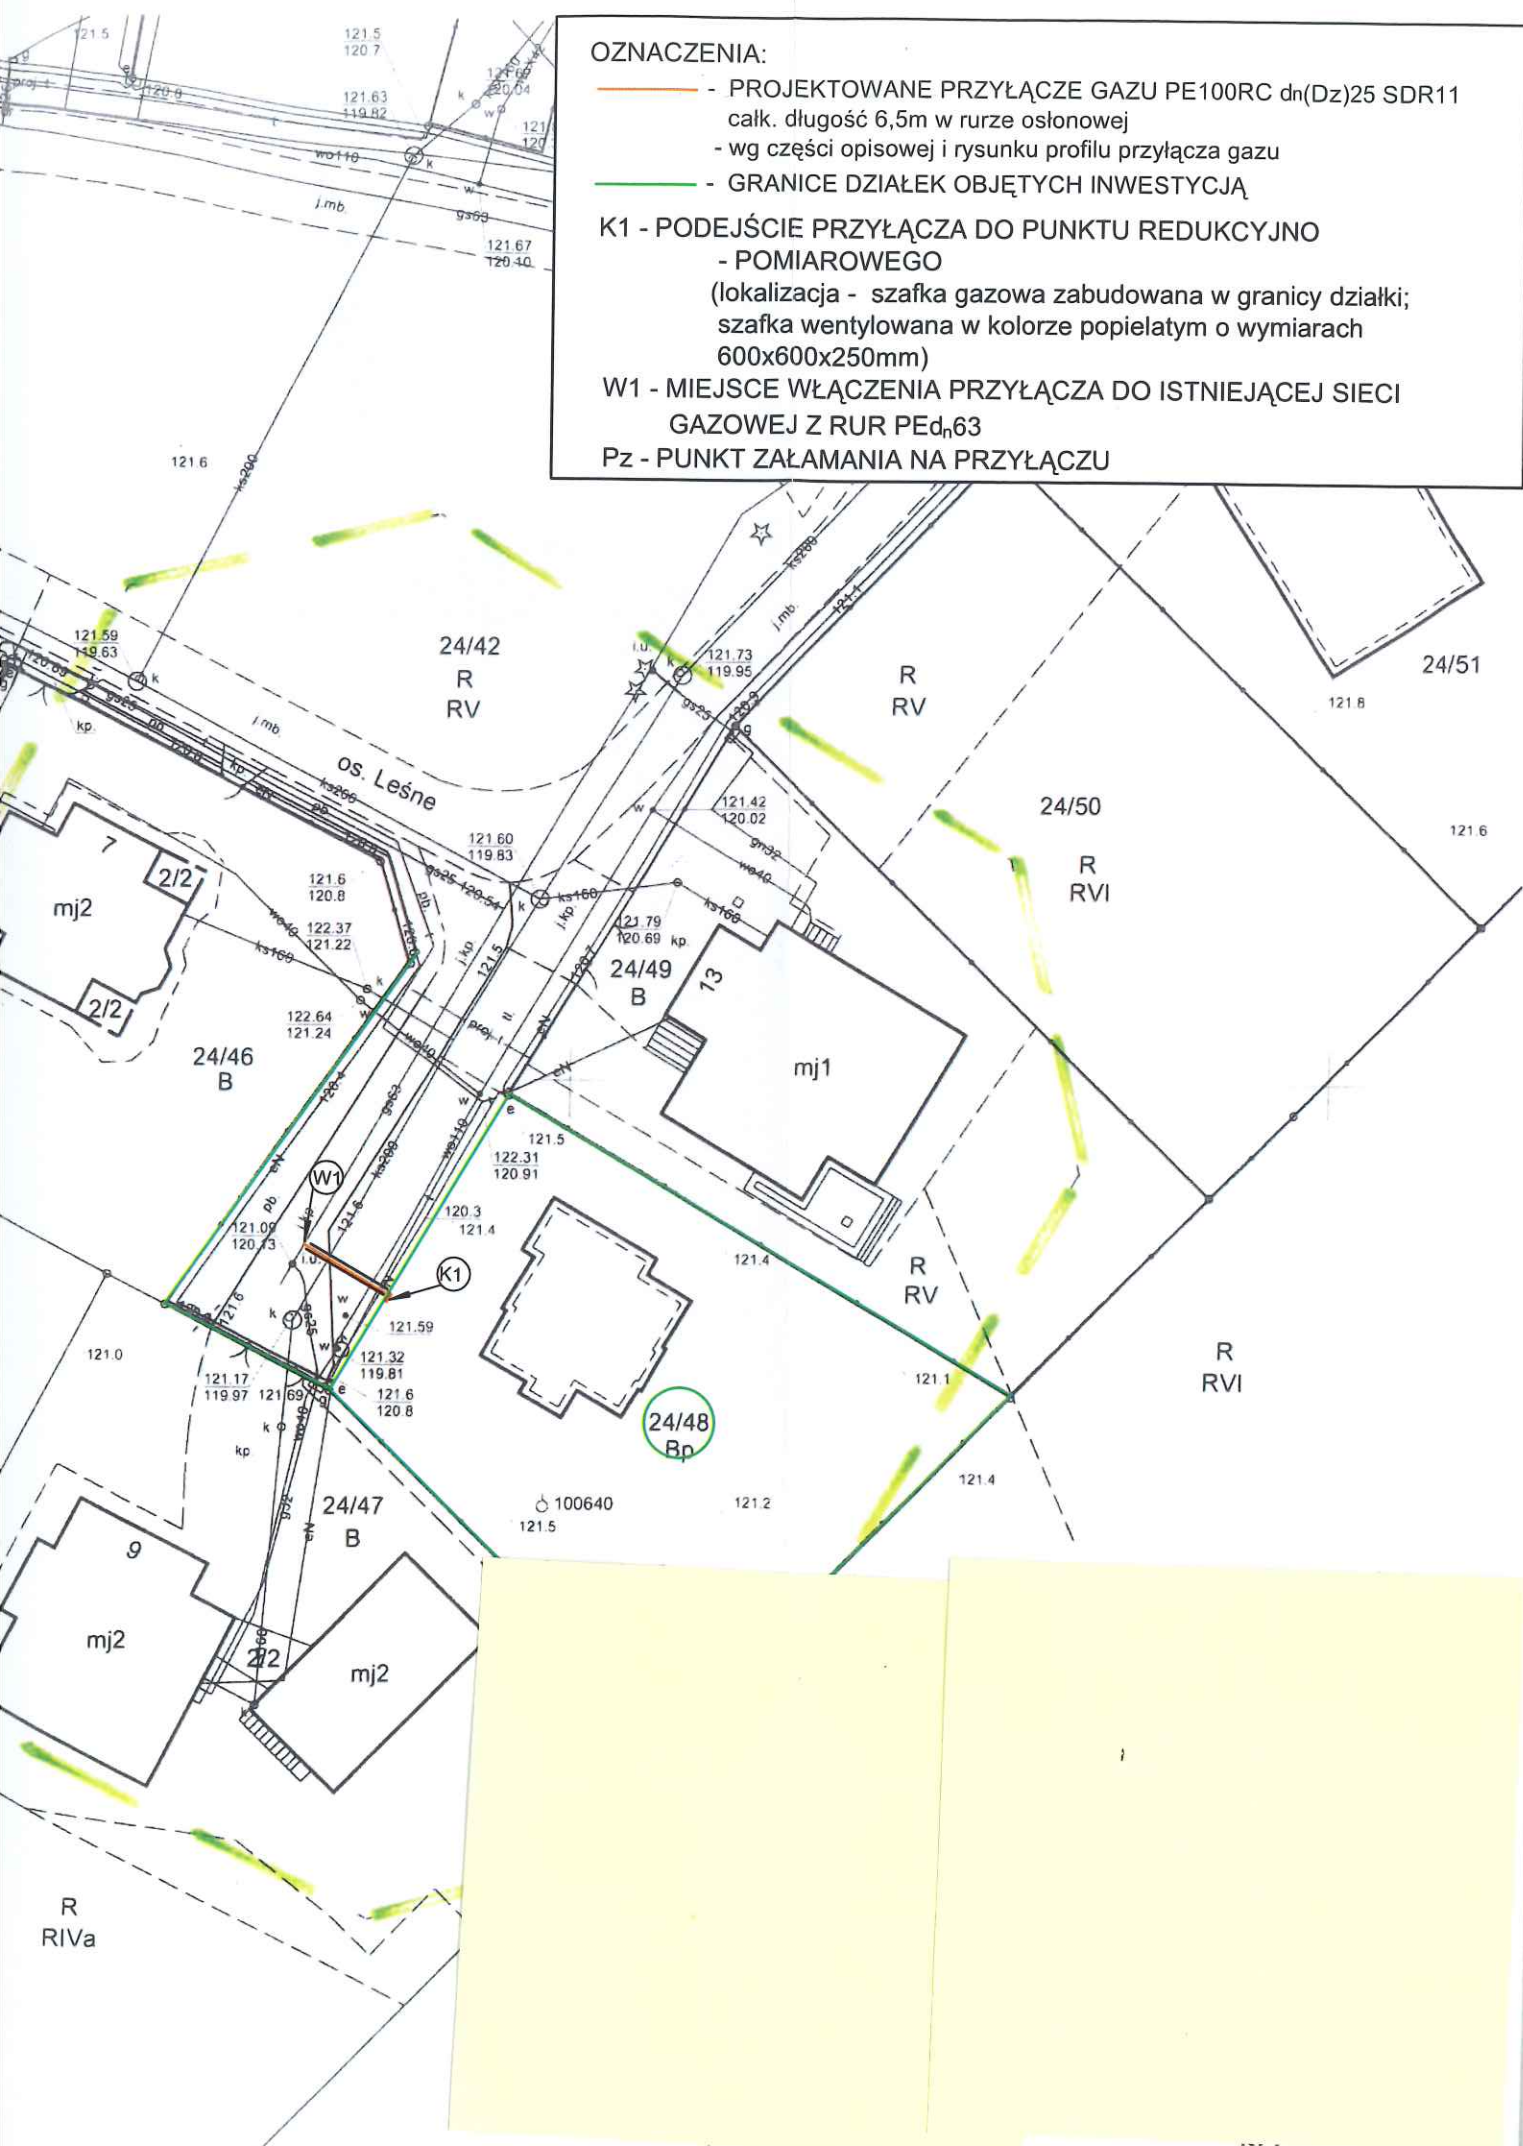

SCHEMAT PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO
o przepustowości $Q=6m^3/h$
(lokalizacja - w granicy działki)

UWAGI - wytyczne dla szafek gazowych wg standardów obowiązujących w ANCO Sp. z o.o.:

- 1) Szafka wolnostojąca w granicy działki, z tylną ścianką, montowana na postumencie,
- 2) Szafka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego o właściwościach trudnozapalnych, o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Powierzchnia zewnętrzna powinna być gładka oraz zapewniać odporność na promienie UV.
- 3) Kolor szafki: popielaty, RAL 7035.
- 4) Drzwiczki szafki powinny być jednolite i nieprzezroczyste, wyposażone w uniwersalny zamek na klucz trójkątny o boku 9 mm.
- 5) Wymiary szafki: 600 x 600 x 250 mm (wys. x szer. x gł.).
- 6) Na wewnętrznej stronie obudowy powinny być umieszczone w sposób trwały dane producenta szafki gazowej.
- 7) Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne, o łącznej powierzchni co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego szafki tj. co najmniej 30cm²
- 8) Wyposażenie szafki gazowej:
 - wspornik (w przypadku szafek wolnostojących trwale zamontowany w tylnej ściance), pozwalający na regulację montowanych do niego elementów,
 - monozłącze o rozstawie króćców 130 mm z kolanem i śrubunkiem 5/4" po prawej stronie. Z lewej strony monozłącze powinno być przystosowane do połączenia z reduktorem kątowym o rozstawie króćców 133 x 63 mm (reduktor nie stanowi wyposażenia szafki),
 - zawór 5/4" na wyjściu (od strony instalacji).
- 9) Elementy metalowe wchodzące w zestaw powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub powleczone galwanicznie.
- 10) Postument szafki gazowej powinien być wykonany z tworzywa sztucznego o właściwościach trudnozapalnych, o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Powierzchnia zewnętrzna powinna być gładka oraz zapewniać odporność na promienie UV.
- 11) Kolor postumentu: popielaty, RAL 7035.
- 12) Postument powinien być wyposażony w elementy umożliwiające połączenie z szafką gazową w sposób trwały i stabilny.
- 13) Minimalna wysokość postumentu to 1,0 m, przy czym po zamontowaniu powinien on wystawać ponad poziom terenu o minimum 0,4 m.
- 14) Wymiary w przekroju poziomym, tj. szerokość oraz głębokość postumentu powinny być zgodne z tymi samymi wymiarami szafki.
- 15) Konstrukcja postumentu powinna umożliwiać swobodny montaż elementów przyłącza gazowego oraz instalacji.

8	Wspornik / szyny montażowe wg rozwiązań producenta szafek.
6,7	Projektowana szafka o wym. 600mm(szer.) x 600mm(wys.) x 250mm(gł.) - szafka wentylowana na postumencie z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym RAL 7035
5	Projektowany zawór odcinający kulowy 5/4" PN16 (kurek główny - granica własności sieci gazowej ANCO Sp. z o.o.)
4	Projektowany gazomierz miechowy G4 wg stanu magazynowego ANCO Sp. z o.o. Rozstaw króćców gazomierza 130mm
3	Projektowane typowe monozłącze pod gazomierz miechowy G4; średnie ciśnienie rozstaw króćców gazomierza 130mm
2	Projektowany reduktor gazowy typ MR10F/A (Intergaz) wg stanu magazynowego ANCO Sp. z o.o
1	Projektowana kolumna przyłą
POZ.	NAZWA ARMA

Projektant
Katarzyna Wojciechowska
Asystent Projektanta
Beata Belńska
Obiekt
Adres
Tytuł

projektu	68/2022
rys.	3

